



	Relatório de ensaio	N.º: R161282-03 Pág.: 1/4	
		FR 001 - rev. 01	

ELABORADO POR: Graziela T. Vicentini	FUNÇÃO: Gerente da Qualidade
DATA: 13/05/2016	ASSINATURA: 

APROVADO POR: Paulo C. Bonatelli	FUNÇÃO: Signatário Autorizado
DATA: 13/05/2016	ASSINATURA: 

Dados do cliente:	
Nome:	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A. 55.088.157/0001-02.
Endereço:	Av. Das Industrias, 337
Cidade:	Bariri/SP.
N.º da proposta:	1282-00/16

Dados do interessado:	
Nome / CNPJ:	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A. 55.088.157/0001-02.
Endereço:	Av. Das Industrias, 337
Cidade:	Bariri/SP.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELIÃO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-9
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 116 - Bairro Dom Estácio - Jd. Pinheiros - CEP 08030-000 - São Paulo/SP - Tel.: (011) 3344-0044 - Fax: (011) 3344-0044

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 30580611180846460750-1; Data: 06/11/2018 08:55:09

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHR48937-7HG7; Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valdir de Miranda Cavalcanti - Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-SP
 BENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião
 Av. João Lemos, 586 - centro - Bariri / SP - CEP 17250-000 - Fone: (14) 3662-3333

AUTENTICA A PRESENTE CÓPIA REPRODUZIDA COM BASE NO ORIGINAL E SEM APRESENTADO E DOU FE.

TATIANE CRISTINA CORREA FONSECA - ESCRIVENTE
 BARIRI/SP, 25 de Maio de 2016.

R\$ 3,42 VALÍDAS SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

Colegio Notarial do Brasil
 125005
 0093AA045552

	<h1>Relatório de ensaio</h1>	<p>N.º: R161282-03 Pág.: 2/4</p> <p>FR 001 – rev. 01</p>	 <p>CRL 0430</p>
---	------------------------------	--	---

Método utilizado:	
Procedimento:	PE 034 REV.00
Itens:	Procedimento de ensaio.
Norma:	ABNT NBR 9178:2015 - Espuma Flexível de Poliuretano – Determinação das características de queima.
Data dos ensaios:	
06/05/2016 a 10/05/2016	

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-SP
 BENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião
 Av. João Lemos, 586 - centro - Bariri / SP - CEP 17250-000 - Fone: (14) 3662-3439

AUTENTICO A PRESENTE CUPIM REPRODUZIDA CONSERVANDO O ORIGINAL APRESENTADO E DOU FE.

TATIANE CRISTINA CORREA JURICK - ESCRIVENTE
 BARIRI(SP), 20 DE Julho DE 2017.

R\$ 3,42 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

Colégio Notarial do Brasil
 Instituto do Rio Grande do Sul

0094A045553

EM BRANCO

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
 E TABELIÃO DE NOTAS - Código CN 06.870-9
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 116 - Bairro Dom Estácio - João Pessoa/PB - CEP 53030-000 - www.azevedobastos.pb.br - Tel.: (31) 3344-5444 - Fax: (31) 3344-5484

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cod. Autenticação: 30580611180846460750-2: Data: 06/11/2018 08:55:09

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHR45936-W74T.
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23



Bel. Valdir de Miranda Cavalcanti
 Tabelião

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

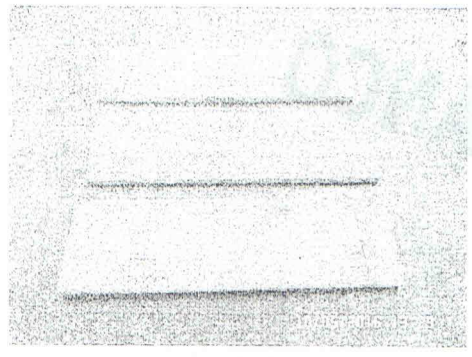
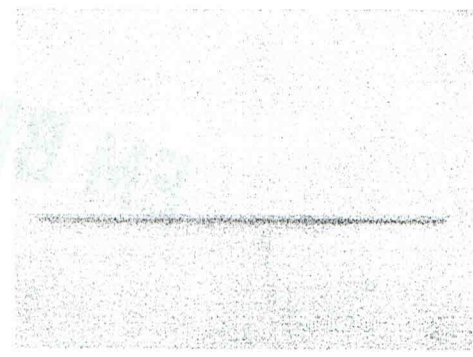
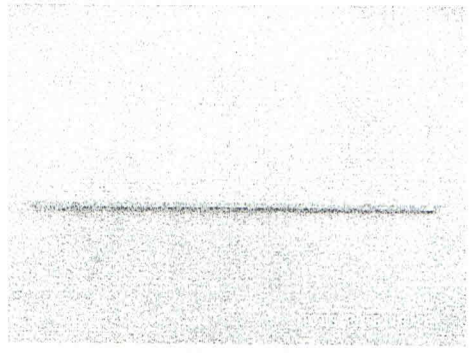
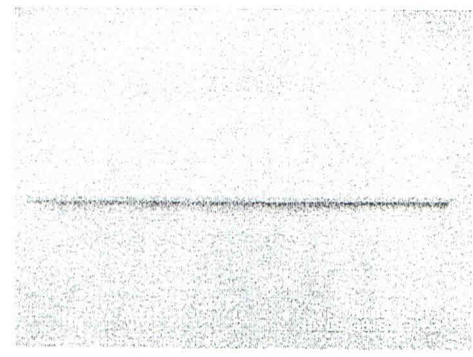
LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625, labchair@frisokar.com.br

Handwritten signature

	<h1 style="text-align: center;">Relatório de ensaio</h1>	<p>N.º: R161282-03 Pág.: 3/4</p> <p style="text-align: center;">FR 001 – rev. 01</p>	
---	--	--	---

Identificação do produto:			
Nome:	Espuma flexível injetada de poliuretano.		
Modelo:	Espuma de Poliuretano	Marca:	FRISOKAR
N.º série:	---	N.º ident. do Lab.:	1282-16 / 1282-17 / 1282-18
Outras partes acompanhantes:		-----	

Fotos:	
	
	

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625, labchair@frisokar.com.br

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-9
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1165 - Bairro Dom Estácio - Jd. Júpiter - Bariri - SP - CEP 13.134-004 - Tel.: (14) 3344-0044 - Fax: (14) 3344-0044

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 30580611180846460750-3; Data: 06/11/2018 08:55:09

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHR48935-BV9S;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valdir de Miranda Cavalcanti
Tribunal

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-SP
BENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião
Av. João Lemos, 586 - centro - Bariri / SP - CEP 17250-000 - Fone: (14) 3662-3439

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA CONFORME O ORIGINAL APRESENTADO E DOU FE.

TATIANE CRISTINA CORREA JUBEICK - ESCRIVENTE
BARIRI (SP) 20 DE JULHO DE 2017.
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO



Colégio Notarial do Brasil
Instituto de São Paulo
125005
AUTENTICAÇÃO
0094AA0455554

T.B.


	<h1>Relatório de ensaio</h1>	<p>N.º: R161282-03 Pág.: 4/4</p> <p>FR 001 – rev. 01</p>	
---	------------------------------	--	---

Resultados:

Obs.1: os resultados aqui apresentados referem-se somente aos itens ensaiados pelo laboratório.

Obs.2: este relatório só deve ser reproduzido por completo. Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.

Obs.3: As incertezas são apresentadas com um fator de abrangência K=2 e nível de confiança de 95%

Norma	NBR 9178:2015	Item	Determinação das características de queima
Valor encontrado		o (mm / min)	
<p>03 Corpos-de-prova com dimensões de 102 ± 2 x 356 ± 2 x 13 ± 0,5 mm, conforme ABNT NBR 9178:2015.</p> <p>Antes da realização do ensaio e somente após 24 h de sua manufatura, os corpos de prova foram acondicionados por no mínimo 12 h, a uma temperatura de (23 ± 2) ° C e umidade relativa de (50 ± 5)%.</p> <p>Paquímetro Analógico – Mod. 530-115 (ILTO01) Fabricante: Mitutoyo Certificado de Calibração n.º 64862-104 – RBC CAL 0157</p> <p>Trena - Modelo 33-231 (ILT 017) Fabricante: Stanley Certificado de Calibração n.º 67314-105 – RBC CAL 0157</p> <p>Termohigrômetro Digital – Mod. MT-241 (ILTO29) Fabricante: Minipa Certificado de Calibração n.º 709757 – RBC CAL 0171</p> <p>Transdutor de temperatura – THD-R-C (ILT 036 - 02) Fabricante: Autonic Certificado de Calibração n.º 14226/15 – RBC CAL 0295</p> <div data-bbox="596 1506 963 1782" style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Registro após a realização do ensaio</p>			

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625, labchair@frisokar.com.br

